
HOSHIZAKI







1. 設置条件について


場所、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく 行ってください。

また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。

- 2. 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく 測定値です。
- 3. 排水配管には、耐熱硬質塩ビ等をご使用ください。 接着には耐熱硬質塩ビ用の接着剤を使用してください。
- 4. ヒータ制御について IHヒータと庫内ヒータは同時に稼動することができますが 10.1kWを超えないように制御しています。
- 5. 製品コード: V032

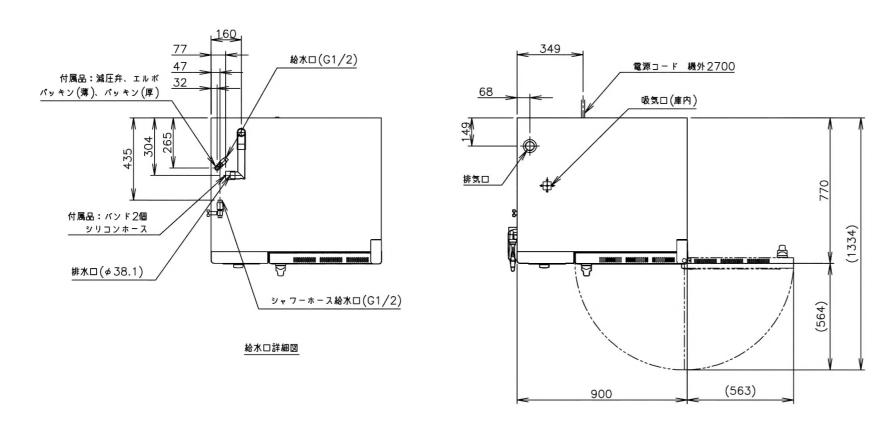

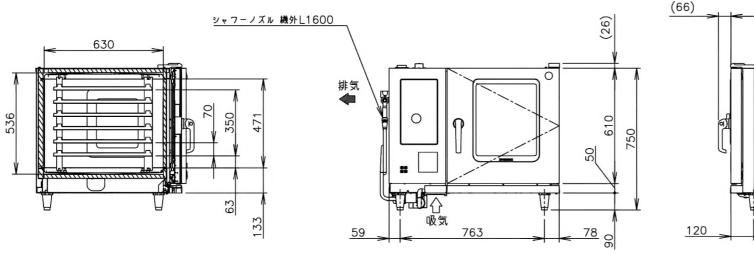



ホシザキスチームコンベクションオーブン MIC-6SA3